


Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ACK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>

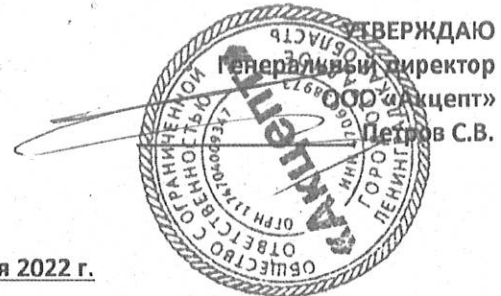

**ПРОТОКОЛ
испытаний
№15-21-22-1 от 15 июля 2022 г.**

Наименование продукции: плита керамогранитная ТМ "ITALON";
Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика по акту отбора б/н от 07.07.2022;
Сведения о Заказчике: ИНН 5045030910, АО «Керамогранитный Завод», 142800, область Московская, город Ступино, шоссе Староситненское, владение 32;
Сведения об испытываемых образцах: плита керамогранитная ТМ "ITALON", 610010001453 MILLENNIUM SILVER 60 RET 1 AS6 6, толщина 9 мм. Дата изготовления 21.04.2022, партия №1 AS6 6. Производство АО «Керамогранитный завод». Фрагменты от каждой плиты, 5 штук;
Методики испытаний: ГОСТ 27180-2019, п.8.3;
Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 21 °С; относительная влажность 59 %; атмосферное давление 757 мм. рт. ст.;
Наименование СИ и ИО: Стенд для определения стойкости к глубокому истиранию неглазурованных плиток, №75, аттестат №220509, до 25.02.2023;
Результаты испытаний:

измеряемые параметры	образцы	единицы измерений	нормативное значение показателя	фактическое значение показателя		фактическое среднее арифметическое значение
Стойкость к глубокому истиранию неглазурованных плиток	№1	мм ³ .	175,0	140,0	135,0	132,0
	№2	мм ³ .		132,0	132,0	
	№3	мм ³ .		132,0	120,0	
	№4	мм ³ .		132,0	131,0	
	№5	мм ³ .		141,0	134,0	

Заключение: Испытанные образцы «: плита керамогранитная ТМ "ITALON", 610010001453 MILLENNIUM SILVER 60 RET» соответствуют требованиям ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.

ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!